


INSTALLASJONSVEILEDNING AdBlue TANK GUP NEDGRAVD

Tanken installeres i grunnen i samsvar med Vera Tank sin monteringsanvisning "Transport og nedlegging av GUP-tanker".

Se www.veratank.no/monteringsanvisning.

Se faktaark om AdBlue; [www.veratank.no /dokumentasjon /veileder](http://www.veratank.no/dokumentasjon/veileder). AdBlue fryser ved -11C


Tanken leveres med følgende tilkoblinger i mannløkket:

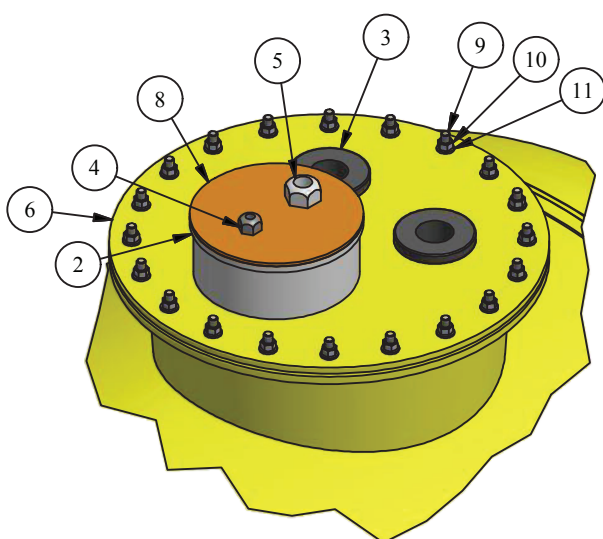

2. Dobbelmuffe 200
3. GF 63mm innv. lim for fylling og lufting med føringsrør for nedsenkbar pumpe på fylling.
4. PG 1/2" nippel for strømledning til pumpe
5. PG 1" nippel for sugeledning til pumpe
6. Mannluke ø450
8. Ters 200 m/føringsrør for nedsenkbar pumpe
9. M12 x 55
10. M12 x 55
11. M12 x 55

Ekstra PG nippel for nivå er tillegg.

Tilkobling til dispenser:

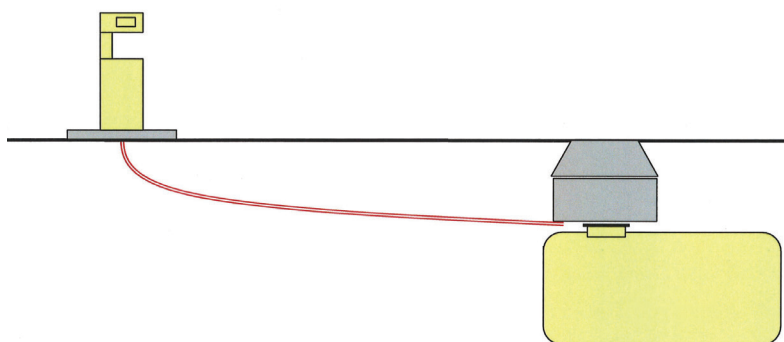

Trekkerøret skal ha en glatt innerflate.

I trekkerøret legges

- Sugeledning; armert trykkslange 1"
- Varmekabel, selvregulerende

Varmekabelen legges i sløyfer rundt mannluka.

I kalde strøk legges en isolerende matte (Rockwool) over mannluka.

Bruk rustfrie slangeklemmer